

**COLLEGAMENTO Ø50 – Portata 9.82 m<sup>3</sup>/h – Velocità 1.7 m/secondo**  
**CONNECTION Ø50 – Flow rate 9.82 m<sup>3</sup>/h – Speed 1.7 m/Sec**


PRESA DI FONDO H.150 mm  
 PER RIVESTIMENTO IN PVC CON  
 GRIGLIA ROTONDA ANTIVORTICE  
 MAIN DRAIN H.150 mm  
 FOR PVC COATING WITH  
 ANTI-VORTEX ROUND GRID

GRIGLIA ROTONDA ANTIVORTICE  
 ANTI-VORTEX ROUND GRID

AREA VUOTI:  
 GRIGLIA ABS 165.10 cm<sup>2</sup>  
 OPEN AREA:  
 ABS GRATING 165.10 cm<sup>2</sup>

MASSIMA PORTATA IN ASPIRAZIONE  
 ALLA VELOCITA' DI 0.5 m/s:  
 GRIGLIA ABS 29,72 m<sup>3</sup>/h

MAXIMUM SUCTION FLOW RATE  
 WITH 0.5 m/s SPEED:  
 ABS GRATING 29,72 m<sup>3</sup>/h



N°2 VITI DI FISSAGGIO  
 GRIGLIA AF-TSTC 5,5x22

N°2 AF-TSTC 5,5x22  
 SCREW FOR GRATING FIXING

N°10 VITI DI FISSAGGIO  
 FLANGIA TSP 6X20

N°10 M6X20 SCREW  
 FOR FLANGE FIXING

FLANGIA  
 FLANGE

GUARNIZIONE  
 GASKET

MEMBRANA IN PVC  
 PVC MEMBRANE

GUARNIZIONE  
 GASKET

COMPLETAMENTO  
 GETTO IN  
 CALCESTRUZZO  
 CONCRETE FILLING

INTONACO  
 FINISHING COAT


TUBO GUAINA  
 Ø90/100mm.  
 PROTECTIVE PIPE  
 Ø90/100mm.

TUBO IN PVC Ø50  
 Ø50 PVC PIPE


RIDUZIONE Ø63/50  
 Ø63/50 REDUCTION

EVENTUALE ATTACCO DA  
 UTILIZZARE  
 PREVIA ROTTURA DEL  
 DIAFRAMMA  
 ED INCOLLAGGIO  
 MANICOTTO IN ABS Ø50

CONNECTION TO A Ø50  
 GLUED SLEEVE TO BE  
 CUT ED UPON NECESSITY

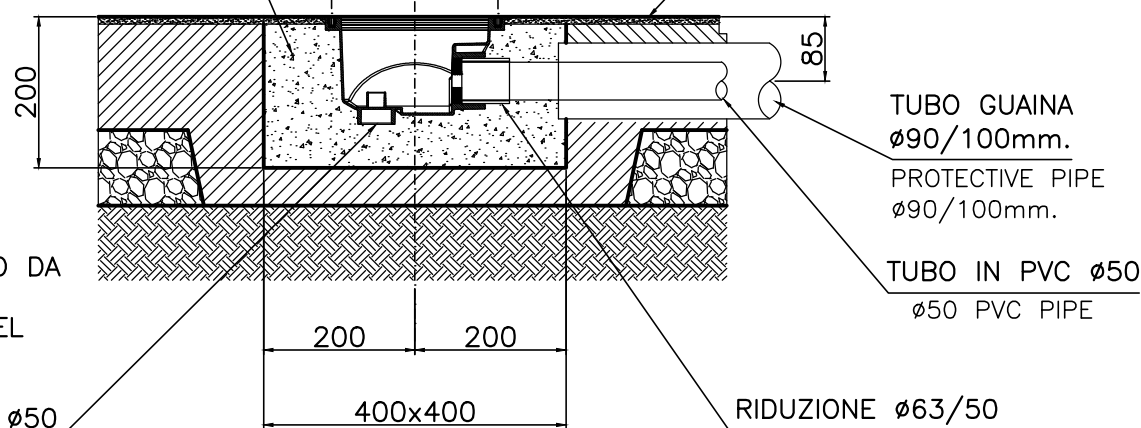

**COLLEGAMENTO Ø63 – Portata 15.61 m<sup>3</sup>/h – Velocità 1.7 m/secondo**  
**CONNECTION Ø63 – Flow rate 15.61 m<sup>3</sup>/h – Speed 1.7 m/Sec**

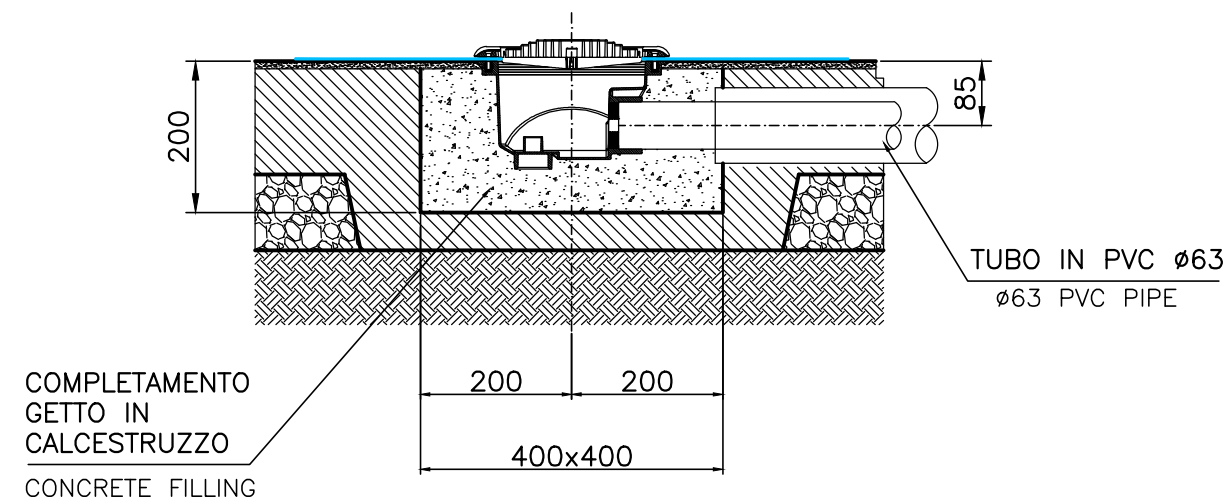

**COLLEGAMENTO Ø75 – Portata 22.08 m<sup>3</sup>/h – Velocità 1.7 m/secondo**  
**CONNECTION Ø75 – Flow rate 22.08 m<sup>3</sup>/h – Speed 1.7 m/Sec**

**COLLEGAMENTO Ø90 – Portata 31.83 m<sup>3</sup>/h – Velocità 1.7 m/secondo**  
**CONNECTION Ø90 – Flow rate 31.83 m<sup>3</sup>/h – Speed 1.7 m/Sec**

- 1) POSARE LA PRESA DI FONDO E EVENTUALI RACCORDI
- 2) COMPLETARE IL GETTO ATTORNO ALLA PRESA DI FONDO LISCIANDO AD INTONACO CIVILE.
- 3) RIMUOVERE LE EVENTUALI PROTEZIONI PER GLI INSERTI.
- 4) RIVESTIRE IL PAVIMENTO CON MEMBRANA IN PVC.
- 5) COMPLETARE LA PRESA DI FONDO CON GUARNIZIONI E FLANGE.

- 1) LAY THE MAIN DRAIN WITH FITTINGS.
- 2) FILL WITH CONCRETE THE SPACE AROUND THE MAIN DRAIN SMOOTHING THE SURFACE.
- 3) REMOVE THE PROTECTION PLUGS FROM THE INSERTS.
- 4) COAT THE FLOOR WITH THE PVC MEMBRANE.
- 5) COMPLETE THE MAIN DRAIN WITH GASKETS AND FLANGES.

**ATTENZIONE:**

–LE NORME IN VIGORE RICHIEDONO L'INSTALLAZIONE DI DUE SCARICHI DI FONDO A DISTANZA NON INFERIORE A 2 m, COLLEGATI IN PARALLELO ALLO STESSO TUBO DI ASPIRAZIONE.  
 –UTILIZZARE LO SCARICO SECONDO TUTTE LE NORME DI SICUREZZA APPLICABILI.

**PLEASE NOTE:**

–APPLICABLE REGULATIONS REQUIRE TWO MAIN DRAINS INSTALLED AT DISTANCE NO SMORTER THAN 2 m, CONNECTED TO THE SAME SUCTION PIPE.  
 –USE THE MAIN DRAIN ACCORDING TO THE APPLICABLE REGULATIONS.